

換気扇接続用



# パキパキジョイント PJ・PJ-S型

呼び径φ100 接続部品不要




1本にバンド2個付

- トイレ・洗面所・浴室などの換気扇接続用ジョイント
- ダクトの種類に応じて2品種を用意し、施工の効率化に貢献
- 伸縮自在で形状保持。狭い場所での施工がスムーズ
- 軽量で環境負荷が小さい非塩ビ素材
- サビなどによる腐食・破損(穴あき)を防止

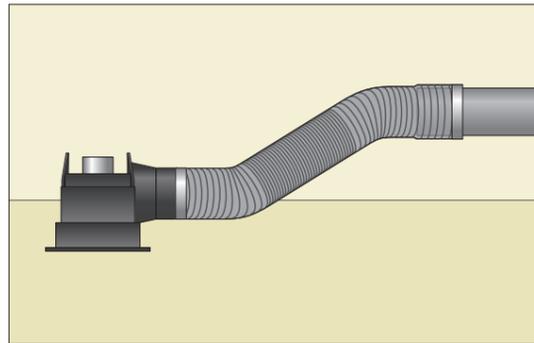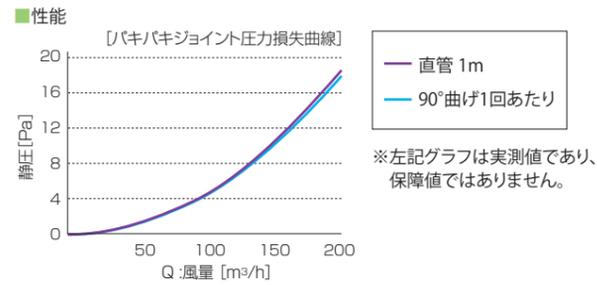


■寸法図(単位:mm)

●塩ビ管用PJ型

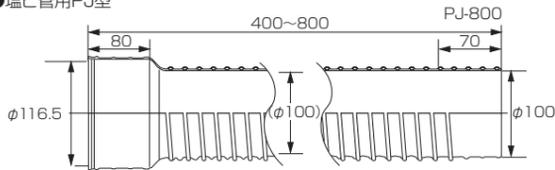

●スパイラルダクト用PJ-S型

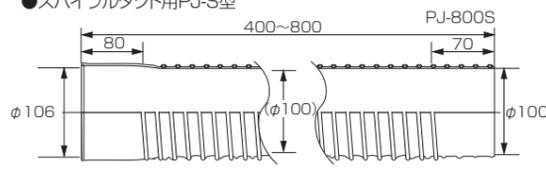

■材質 チューブ材・補強線:PE **PE** バンド:SUS

■品番表

品番	機器側	配管側	ホース長[mm]	最小曲げ半径[mm]	梱包[本]	単価
PJ-800	φ100	φ116.5	400~800	100	10	¥2,200
PJ-800S		φ106				

## 取扱いについて 施工の前に必ずお読みいただき、正しく施工してください。

換気扇接続用

### パキパキジョイント PJ型・PJ-S型

#### ■保管上のご注意

- ①直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
- ②保管する際は、本製品を大量に積み上げたり、本製品の上に重量物を置かないでください。製品が変形し、機能を果たさなくなります。
- ③有機溶剤、酸、アルカリ等の薬品及び油が付着する恐れのある場所には保管しないでください。

#### ■使用時および施工時のご注意

- ①本製品は天井用換気扇と、塩ビ管・スパイラルダクトとの接続用ジョイントです。他の用途には使用しないでください。
- ②本製品は屋内配管専用です。屋外では使用しないでください。
- ③火気のある場所(台所等)の換気には、使用しないでください。また、消防法の規制がある場合は施工前に確認してください。
- ④有機溶剤は通さないでください。

品番	PJ型	PJ-S型
1)使用可能長さ	400~800mm	
2)換気扇との接合	締め付けバンドを使用してください。	
3)塩ビ管との接合	締め付けバンドを使用してください。	—
4)スパイラルダクトとの接合	—	締め付けバンドを使用してください。
5)最小曲げ半径	100mm以上を確保してください。	
6)施工上の注意	保管、運搬時に、製品本体内外部に損傷を与えた場合は、使用しないでください。	
	引っ張り配管はしないでください。	
	破損の原因となるため、急激に伸ばしたり、引っ張ったりしないでください。	
	締め付けバンドの締めすぎに注意してください。必要以上に締めすぎると、傷の原因となります。施工後、釘などにより本品を傷つけないように注意してください。	

#### ■施工手順

品番	PJ型	PJ-S型
1)バンドのセット	本製品の両端の口元に付属のバンドを締め付けられない状態で差し込んでおきます。	
2)ダクトとの接合	塩ビ管を本製品に差し込みます。	スパイラルダクトを本製品に差し込みます。
	付属のバンドを嵌合部奥側に位置させ、管が変形しない程度に締め付けます。	
3)換気扇本体との接合	換気扇口元を、本製品の奥までしっかりと差し込みます。	
	付属のバンドを嵌合部奥側に位置させ、管が変形しない程度に締め付けます。	

#### ■使用温度条件

0℃~60℃