

空調トラップ用

EVUC

“芯ズレ吸収”フレキシブルパイプ

品番: AFP-25T / AFP-40T (呼び径: $\phi 25$ / $\phi 40$)

施工性に優れる

内管フラットスムーズ排水

新エバフリー誕生!


配管のリスク

1/10に軽減!


※4

施工例


Before

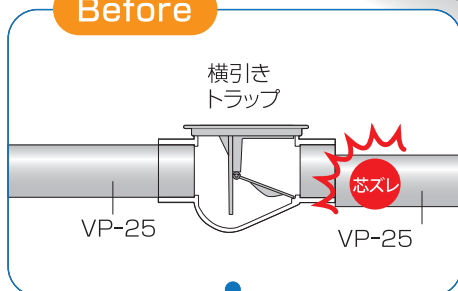


After

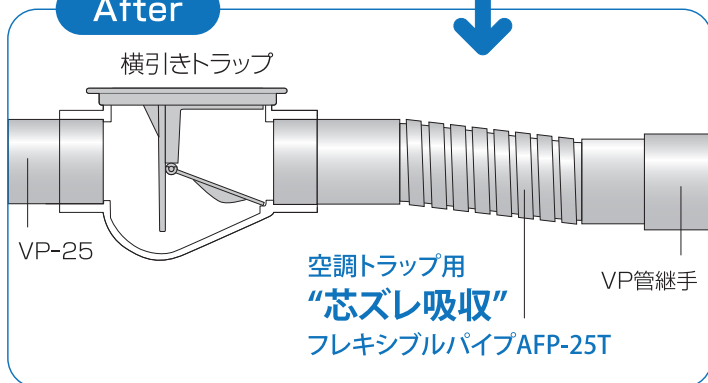

Before

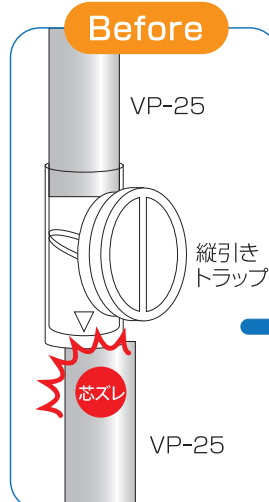


After

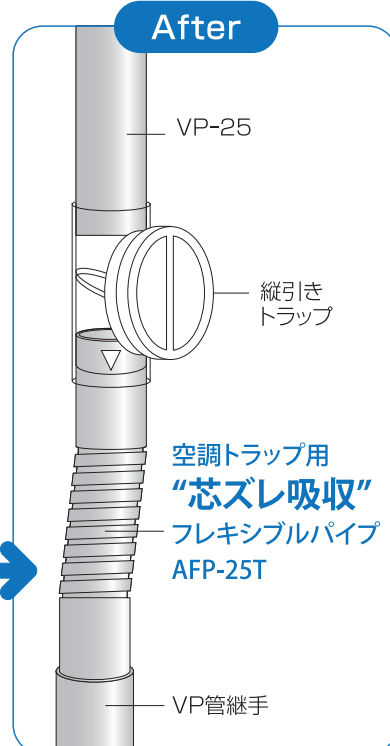


ユーシー産業株式会社


空調トラップへの負荷を軽減!




芯ズレが気になる
空調トラップの排水配管に最適



塩ビ管と同じ外径のため、
さまざまな市販の継手が
使用可能



フレキシブル構造により
高い施工性、安全性を実現



内管のフラット構造により
排水がスムーズ

性能

試験項目	単位	AFP-25T	AFP-40T	試験方法
引張	%	190	208	社内規格※1
偏平	—	割れ及び、ひび等異常なし		※2
破裂	MPa	0.77	0.59	JIS K6330-2
繰返し芯ずれ変位	—	割れ及び、ひび等異常なし		社内規格※3
変位荷重測定	N	8.1	15.0	社内規格※4
耐薬品性	—	試験液	濃度(wt%)	結果
		水	蒸留水	◎
		塩水	10	◎
		硫酸	30	○
		硝酸	30	△
		水酸化ナトリウム	30	○

*数値は測定値であり保証値ではありません。

※1) 試験両端にソケットを取り付けたパイプを引張試験機にセットし、毎分10mmの速度で引っ張った時、パイプが破断するまでの最大荷重時伸び率%


※2) 試料を圧縮偏平試験機にセットし、直径10cmの円盤にて速度10mm/minの速度で圧縮荷重を加え、管内径が1/2になるまで圧縮し、外観の異常ないことを確認

※3) 芯ずれ量0mm⇔10mmを1000回繰り返す、ホース本体に割れ及びひび等の有無を確認。

※4) CVトラップの上流側にVP管を、下流側に空調トラップ用“芯ズレ吸収”フレキシブルパイプを固定し、50mm/minの速度で芯ずれ5mmを発生させた際の最大荷重値を計測。

(塩ビ管のみに比べ空調トラップ用“芯ズレ吸収”フレキシブルパイプ、荷重値が1/10) ※排水専用です。給水及び水圧のかかる場所ではご使用できません。

寸法図

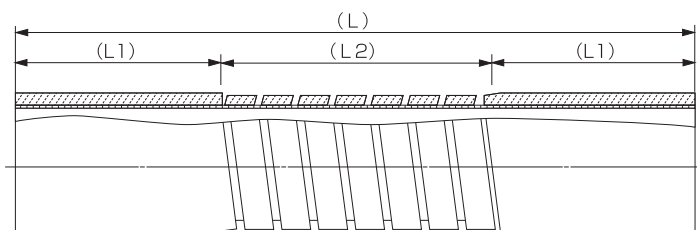

材質

内皮:軟質PVC 補強線:硬質PVC

品番表

品番	呼び径	ホース 外径 [mm]	ホース 長(L) [mm]	硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)	芯ズレ幅 [mm]	参考重量 [g]	梱包 [本]	単価
AFP-25T	φ25	32	170	50×70×50	10	55	30	¥1,000
AFP-40T	φ40	48	190	50×90×50	10	100	20	¥2,000



ユーシー産業株式会社

本社 大阪市中央区南船場1-18-17商工中金船場ビル10F
TEL:06-6261-8870(代) FAX:06-6261-8875
名古屋営業所 TEL:052-202-7005 FAX:052-202-7055
東京営業所 TEL:03-5687-1177 FAX:03-5687-1188

ホームページ <http://www.evuc.co.jp>

LINE
公式アカウント



公式
instagram

